

A wide landscape at sunrise or sunset. A dirt road leads from the foreground towards the horizon. The sun is low in the sky, creating a golden glow over the grassy field. The horizon is flat with some distant hills or mountains.

Présentation CSS



PRIMAGAZ

Rapport d'activité de l'exploitant

Présentation du site

PRIMAGAZ est implanté à Carros depuis 1996.

Les activités du site sont :

- **Réception** de GPL propane par camion citerne
- **Stockage** de propane dans un réservoir sous talus
- **Chargement** de camions citernes



Photographie du site en 2019 – extrait Cnes

Rapport d'activité de l'exploitant

Le site est composé de :

- ✓ **1 réservoir sous talus de 400 m3 de propane**
- ✓ **Une zone dédiée au chargement/déchargement des camions citernes (1 poste de chargement et 1 poste de déchargement)**
- ✓ **Un bâtiment administratif**

Rapport d'activité de l'exploitant


Activité et organisation	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
Activité Vrac	10221 T	8484 T	6072 T	6811 T	6928 T	7568 T	6088 T
Camions déchargés	531	423	290	329	361	380	312
Camions chargés	2700	2372	1662	1900	1975	2100	1729



* À fin NOVEMBRE 2019

Rapport d'activité de l'exploitant

Activité et organisation	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Effectifs	2	2	2	2	2	2
Formations exploitants						
Astreinte sécurité :	2	2	2	2	2	3
CACES :	2	0	0	0	0	2
Exercices sur feux réels :	1			0	1	1
Mise en œuvre du POI :	1	0	0	0	1	1
Formation ADR :	2	0	0	0	0	0
Habilitation électrique :	1	0	2	0	0	2
Formation sécurité d'intervenants extérieurs	41	60	51	45	51	48
Accueil sécurité :	32	38	40	31	29	34
Habilitation Chauffeur :	6	19	7	10	19	11
Intervenant de sécurité :	3	3	4	4	3	3

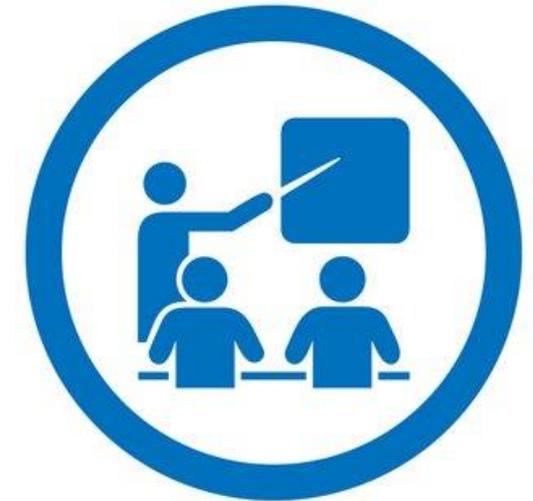

Rapport d'activité de l'exploitant

Modifications des installations

Principaux investissements réalisés en 2019 dans le cadre de la réduction des risques (hors PPRT)	Coût
Ajout de 2 détecteurs de gaz	1 960 €
Travaux de modification du réseau incendie	56 000 €
Fourniture et mise en place de 2 systèmes INTERLOCK pour les soupapes du RST	2 657 €
TOTAL	60 617 €

Rapport d'activité de l'exploitant

Plans de secours et exercices

- **Mise à jour des plans de secours :**
 - POI – Plan d'Opération Interne – MARS 2019**
 - PPI – Plan Particulier d'Intervention – août 2013**

Exercices effectués en coordination avec les services de secours

- **L'exercice est programmé le 19 décembre 2019**
- **Exercices internes mensuels à fin novembre 2019 : 11**

Rapport d'activité de l'exploitant

Alarmes ayant entraîné une mise en sécurité du site

Nombre de mises en sécurité sur alarme en 2019 : 3

- 4 AVRIL : Déclenchement d'un détecteur de gaz (DG15 en dérivation positive), dû à de fortes intempéries
- 6 SEPTEMBRE : Disjonction de l'alimentation électrique secourue due à un orage
- 15 OCTOBRE : Perte de l'alimentation secourue due à une coupure d'électricité générale

Presqu'accidents - Incidents – Accidents

- Accident : 0
- Incident : 0
- Incident mineur : 0
- Presqu'accidents : 3

Rapport d'activité de l'exploitant

Audits et Inspections

Audit SGS interne

- Le 11 septembre 2019

Inspection DREAL

- Le 2 avril 2019: Visite commune avec le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, concernant les tiers-expertises sur la détection gaz et les moyens incendie.



PPRT PRIMAGAZ Carros

Commission de Suivi de Site du 07/01/2020



Bilan des actions de l'Inspection

→ Rappel

Mission de l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement:

Police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles pour prévenir et réduire les dangers et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes, l'environnement et la santé publique

Encadrement réglementaire

Contrôles sur site

Information

Inspections réalisées

(2019)

- Visite sur site conjointe avec le SDIS le 02/04/2019
 - Échanges avec l'exploitant suite à la tierce expertise prescrite par arrêté préfectoral complémentaire du 22/12/2017 sur la détection gaz/flamme et les moyens incendie
- Principaux constats:
 - Tierces expertises transmises en juillet 2018 – éléments complémentaires à la demande de l'Inspection transmis en mars 2019
 - Détection gaz/flamme: suivi des préconisations du tiers expert effectué
 - Moyens incendie
 - Travaux à faire sur les postes de chargement/déchargement camion
 - Point global sur la défense incendie du site à faire en lien avec le SDIS

Instructions réalisées et nouveaux actes administratifs

(2019)

- Remise à niveau des moyens incendie du site
 - Suite à la réalisation de la tierce expertise sur les moyens incendie
 - Prise en compte de l'arrêt de certaines zones du site
 - En lien avec le SDIS
- Arrêté préfectoral n°16132 du 15/10/2019
 - Rappelle que la mise en œuvre des moyens incendie relève de la responsabilité de l'exploitant
 - Prescrit les moyens minimaux en accord avec le SDIS
- Levée de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°327 du 22/12/2017


PPRT PRIMAGAZ Carros

→ PPRT approuvé par arrêté préfectoral du 21/09/2015

→ Enjeux du PPRT:

- 75 constructions concernées par le risque, dont 14 ERP, 18 maisons individuelles, 1 caserne pompiers, ateliers municipaux, entreprises industrielles
- Plusieurs secteurs ouverts en zone de délaissement ou expropriation
- Coût estimé des mesures foncières : 23M€
- Travaux de renforcement des bâtis
- Contraintes en termes d'urbanisme futur

→ **Mesure alternative: déménagement de l'entreprise à l'origine du risque**

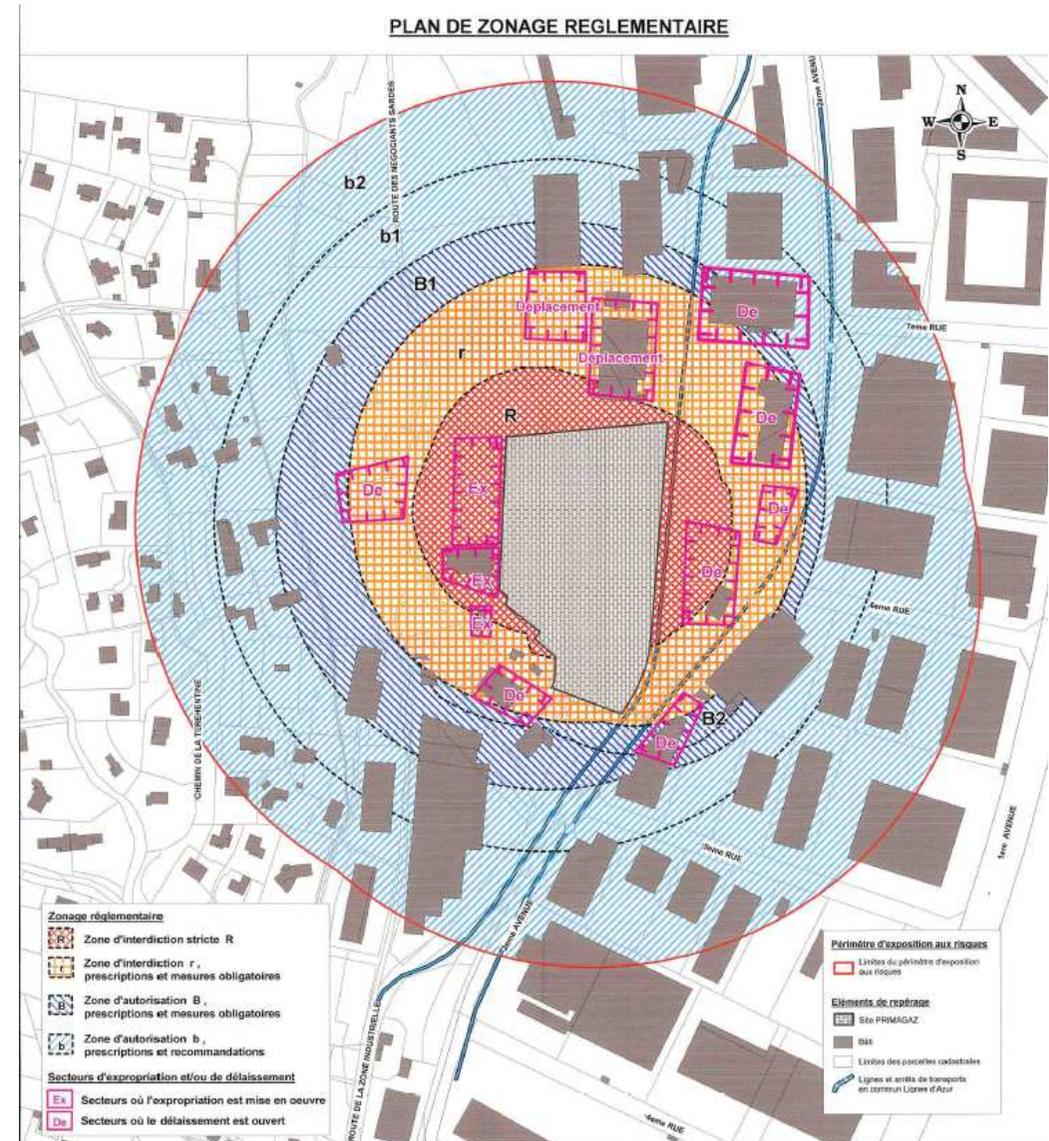

Projet de délocalisation de l'activité PRIMAGAZ...

- Mesures « supplémentaires » prévues à l'article L.515-17 du Code de l'Environnement
- Protocole d'accord pour le déménagement signé le 26/01/2018 puis convention de financement tripartite signée le 31/01/2019
- Projets d'arrêtés préfectoraux:
 - de prescription de la mesure supplémentaire à l'exploitant présenté en CODERST en avril 2019
 - de mise en modification du PPRT actuel pour intégrer la mesure supplémentaire
- Information de l'exploitant suite au CODERST d'arrêt du site de Carros
- Procédure de mise en modification du PPRT actuel suspendue dans l'attente de la transmission du dossier de cessation d'activité à transmettre par l'exploitant

...projet d'arrêt du site de Carros

- Dossier de cessation d'activité transmis décembre 2019
- Pour un arrêt du site fin 2020/démantèlement 1^{er} semestre 2021
- Une fois le site de Carros à l'arrêt, la DREAL proposera l'abrogation du PPRT actuel

Points divers

→ Autres remarques / questions?

