


Carte Disposition 1.1

« Encadrer les prélèvements impactant l'hydrologie des cours d'eau »

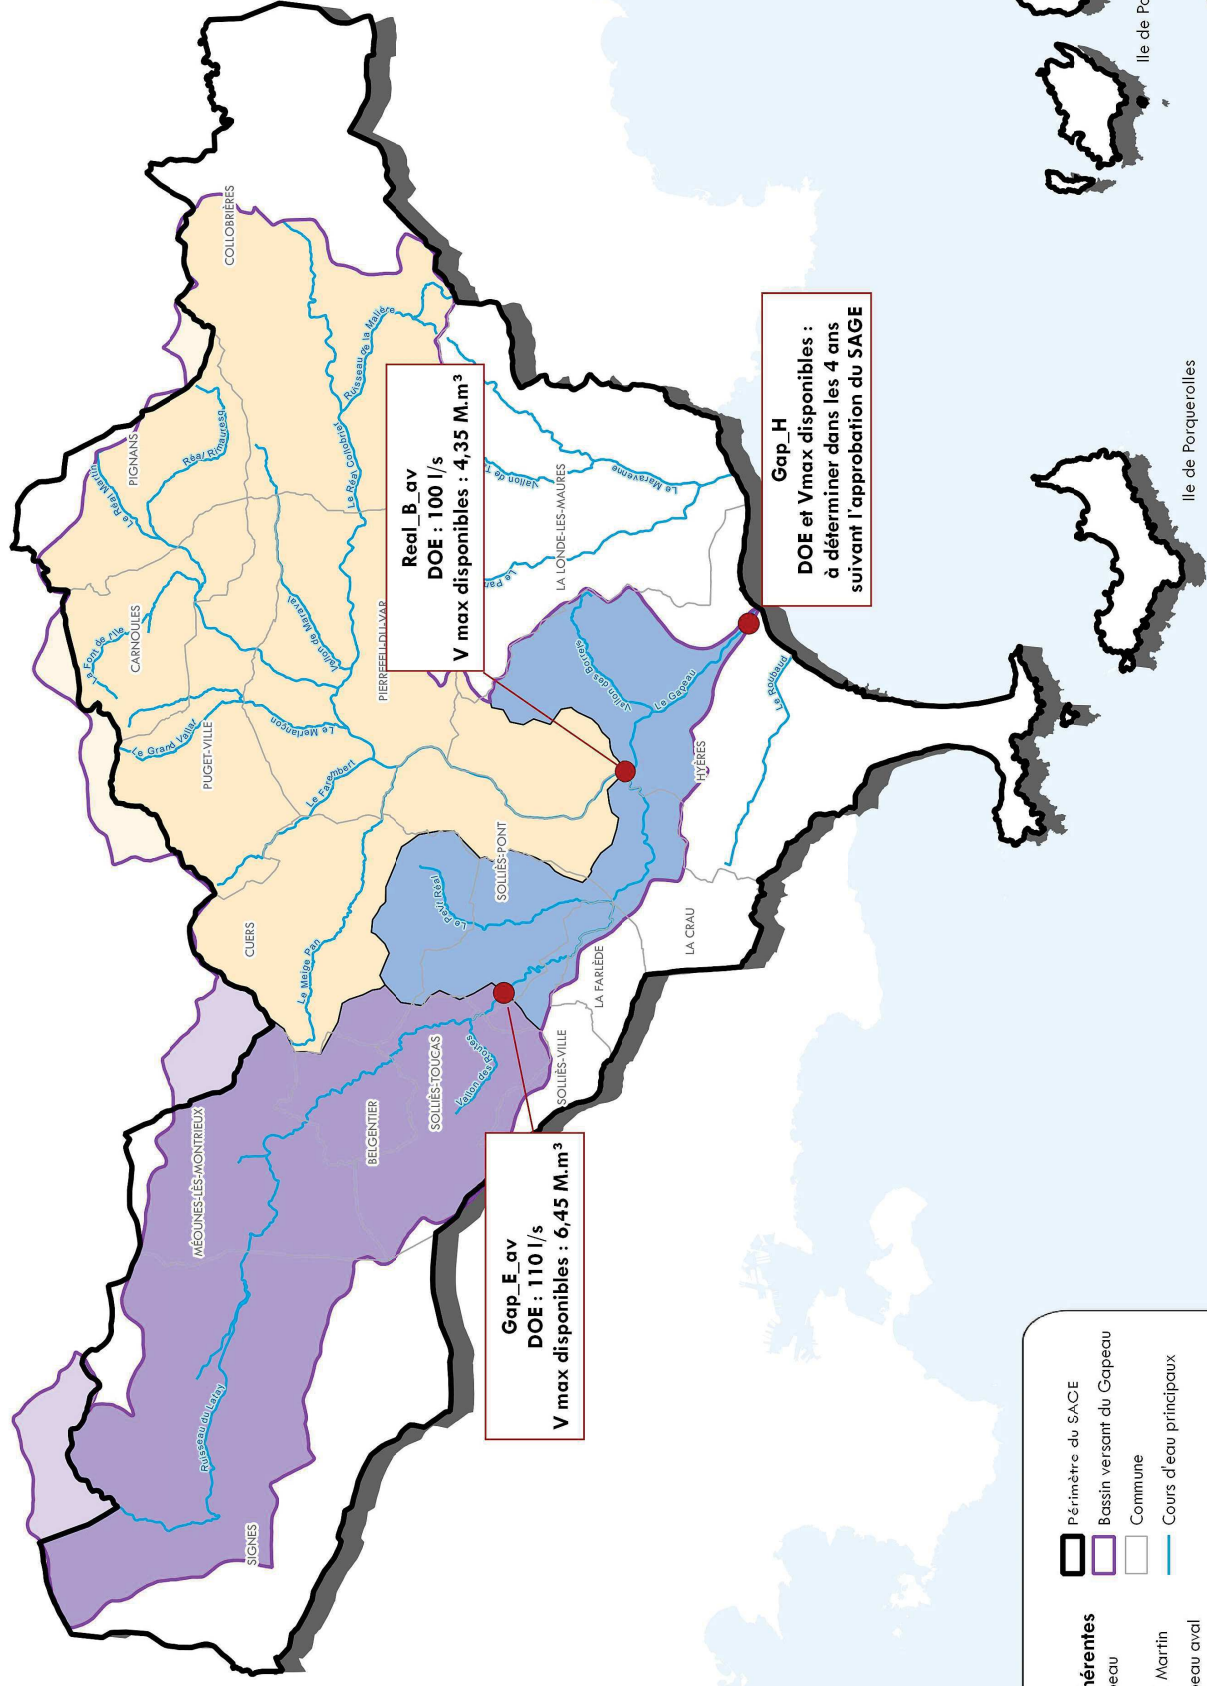

Real_B_av
DOE : 100 l/s
V max disponibles : 4,35 M.m³

Gap_E_av
DOE : 110 l/s
V max disponibles : 6,45 M.m³

Gap_H
DOE et Vmax disponibles :
à déterminer dans les 4 ans
suivant l'approbation du SAGE

● Points nodaux

▭ Périmètre du SAGE

Unités hydrographiques cohérentes

- Sous-bassin versant du Gapeau en amont de SOLLÈS-PONT
- Sous-bassin versant du Réal Martin
- Sous-bassin versant du Gapeau aval

▭ Bassin versant du Gapeau

▭ Commune

— Cours d'eau principaux

